

Sýnatakan

Starfsmaður sláturhúss tekur sýni úr skrokkum hrossa sem hluta af skoðun eftir slátrun:

- Taka skal eitt sýni úr **hverjum skrokki** og rannsaka það með tilliti til tríkínu á rannsóknarstofu, sem lögbært yfirvald tilnefnir, með einni af þeim greiningaraðferðum sem koma fram í reglugerð nr. 477/2016 (I viðauki í EB rgl. 1375/2015).

Sýnatökustaður og sýnatökubúnaður

Taka skal sýni, sem vega a.m.k. 10 g, úr tungu- eða kjálkavöðva hrossa (sjá myndir 1-3).

- Nota skal hníf eða skæri til að taka sýni.
- Ef fyrrgreindir vöðvar eru ekki fyrir hendi skal taka stærra sýni úr meginvöðva þindarinnar þar sem hann tengist sinarhlutanum.



Mynd 1



Mynd 2



Mynd 3

Þyngd og snyrting sýna

Nota skal vog með **0,1 – 1 g** nákvæmni.

Öll hross → ≥ 10 g

- Sýnið skal vera hreinn vöðvi án nokkurrar fitu eða bandvefs (sjá myndir 4-8).
- Snyrta skal fitu, bandvef og óhreinindi burt.




Mynd 4



Mynd 5



Mynd 6

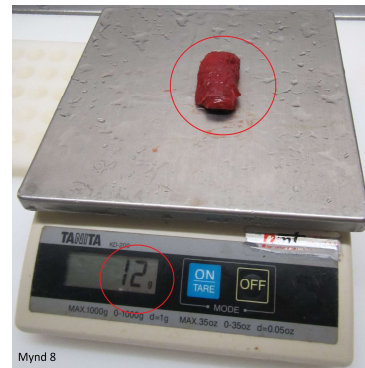

Sýna skal sérstaka aðgæslu þegar vöðvasýni eru tekin úr tungunni til að komast hjá mengun frá slímhúð tungunnar (sem ekki er hægt að leysa upp og getur hindrað aflestur af botnfallinu).

Frágangur sýna

Safna skal sýnunum saman í viðeigandi ílát og skulu ekki vera fleiri en **20 sýni** í hverju safnsýni. Safnsýnið skal merkt með eftirfarandi upplýsingum (sjá myndir 9-10):

- Sláturhús
- Dagsetning sýnatöku
- Dýrategund
- Fjöldi sýna í safnsýni
- Númer skrokka í safnsýni



Niðurstöður og rekjanleiki

- Allir skrokkar skulu bíða niðurstöðu rannsóknar.
- Tryggja skal rekjanleika skrokka, og hluta þeirra sem innihalda rákóttan vöðvavef, til safnsýnis.
- Ef sláturhús ábyrgist **fullan rekjanleika** má stykkja skrokka í sex hluta hið mesta í sláturhúsi eða stykkjunarstöð sem er á sama athafnarsvæði, áður en niðurstöður liggja fyrir.
- Ef niðurstöður reynast jákvæðar skal allur skrokkurinn dæmdur óhæfur til manneldis.
- Sláturhús skal vera með skráð verklag sem tilgreinir; framkvæmd sýnatöku, rekjanleika skrokka þar til niðurstöður fást og viðbrögð við frávikum (viðbragðsáætlun við jákvæðum sýnum).
- Sláturhús skal tilgreina rannsóknaraðferð í gæðahandbók ef eigin rannsóknarstofa er notuð.

EB reglugerð: http://mast.is/library/Regluger%C3%B0ir/EES-vidbaetir/1375_2015.pdf

Tilnefndar rannsóknarstofur: <http://www.mast.is/matvaelastofnun/eftirlitsnidurstodur/rannsoknastofur/>

18.12.2017

Sérgreinadýralæknir heilbrigðiseftirlits



Óviðunandi snyrting sýna

Dæmi um sýni sem ekki hafa verið snyrt á viðunandi hátt áður en þau eru send til rannsóknarstofu:

Bandvefur hefur ekki verið snyrtur burt



Fita, bandvefur og óhreinindi hafa ekki verið snyrt burt

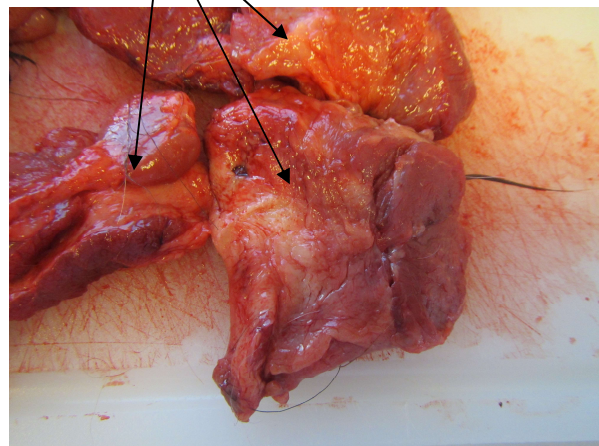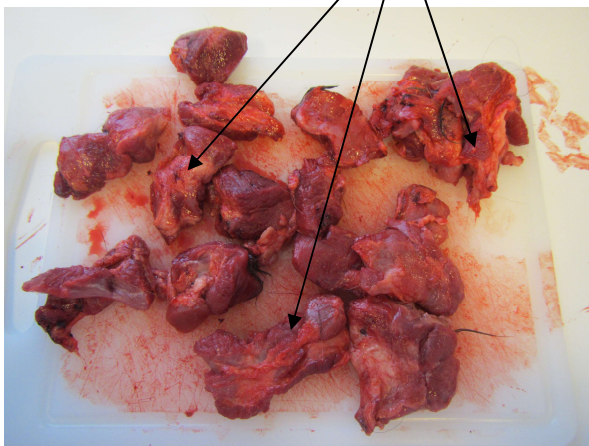

18.12.2017

Sérgræinadýralæknir heilbrigðiseftirlits